


PLANTA  
ESC. 1:100

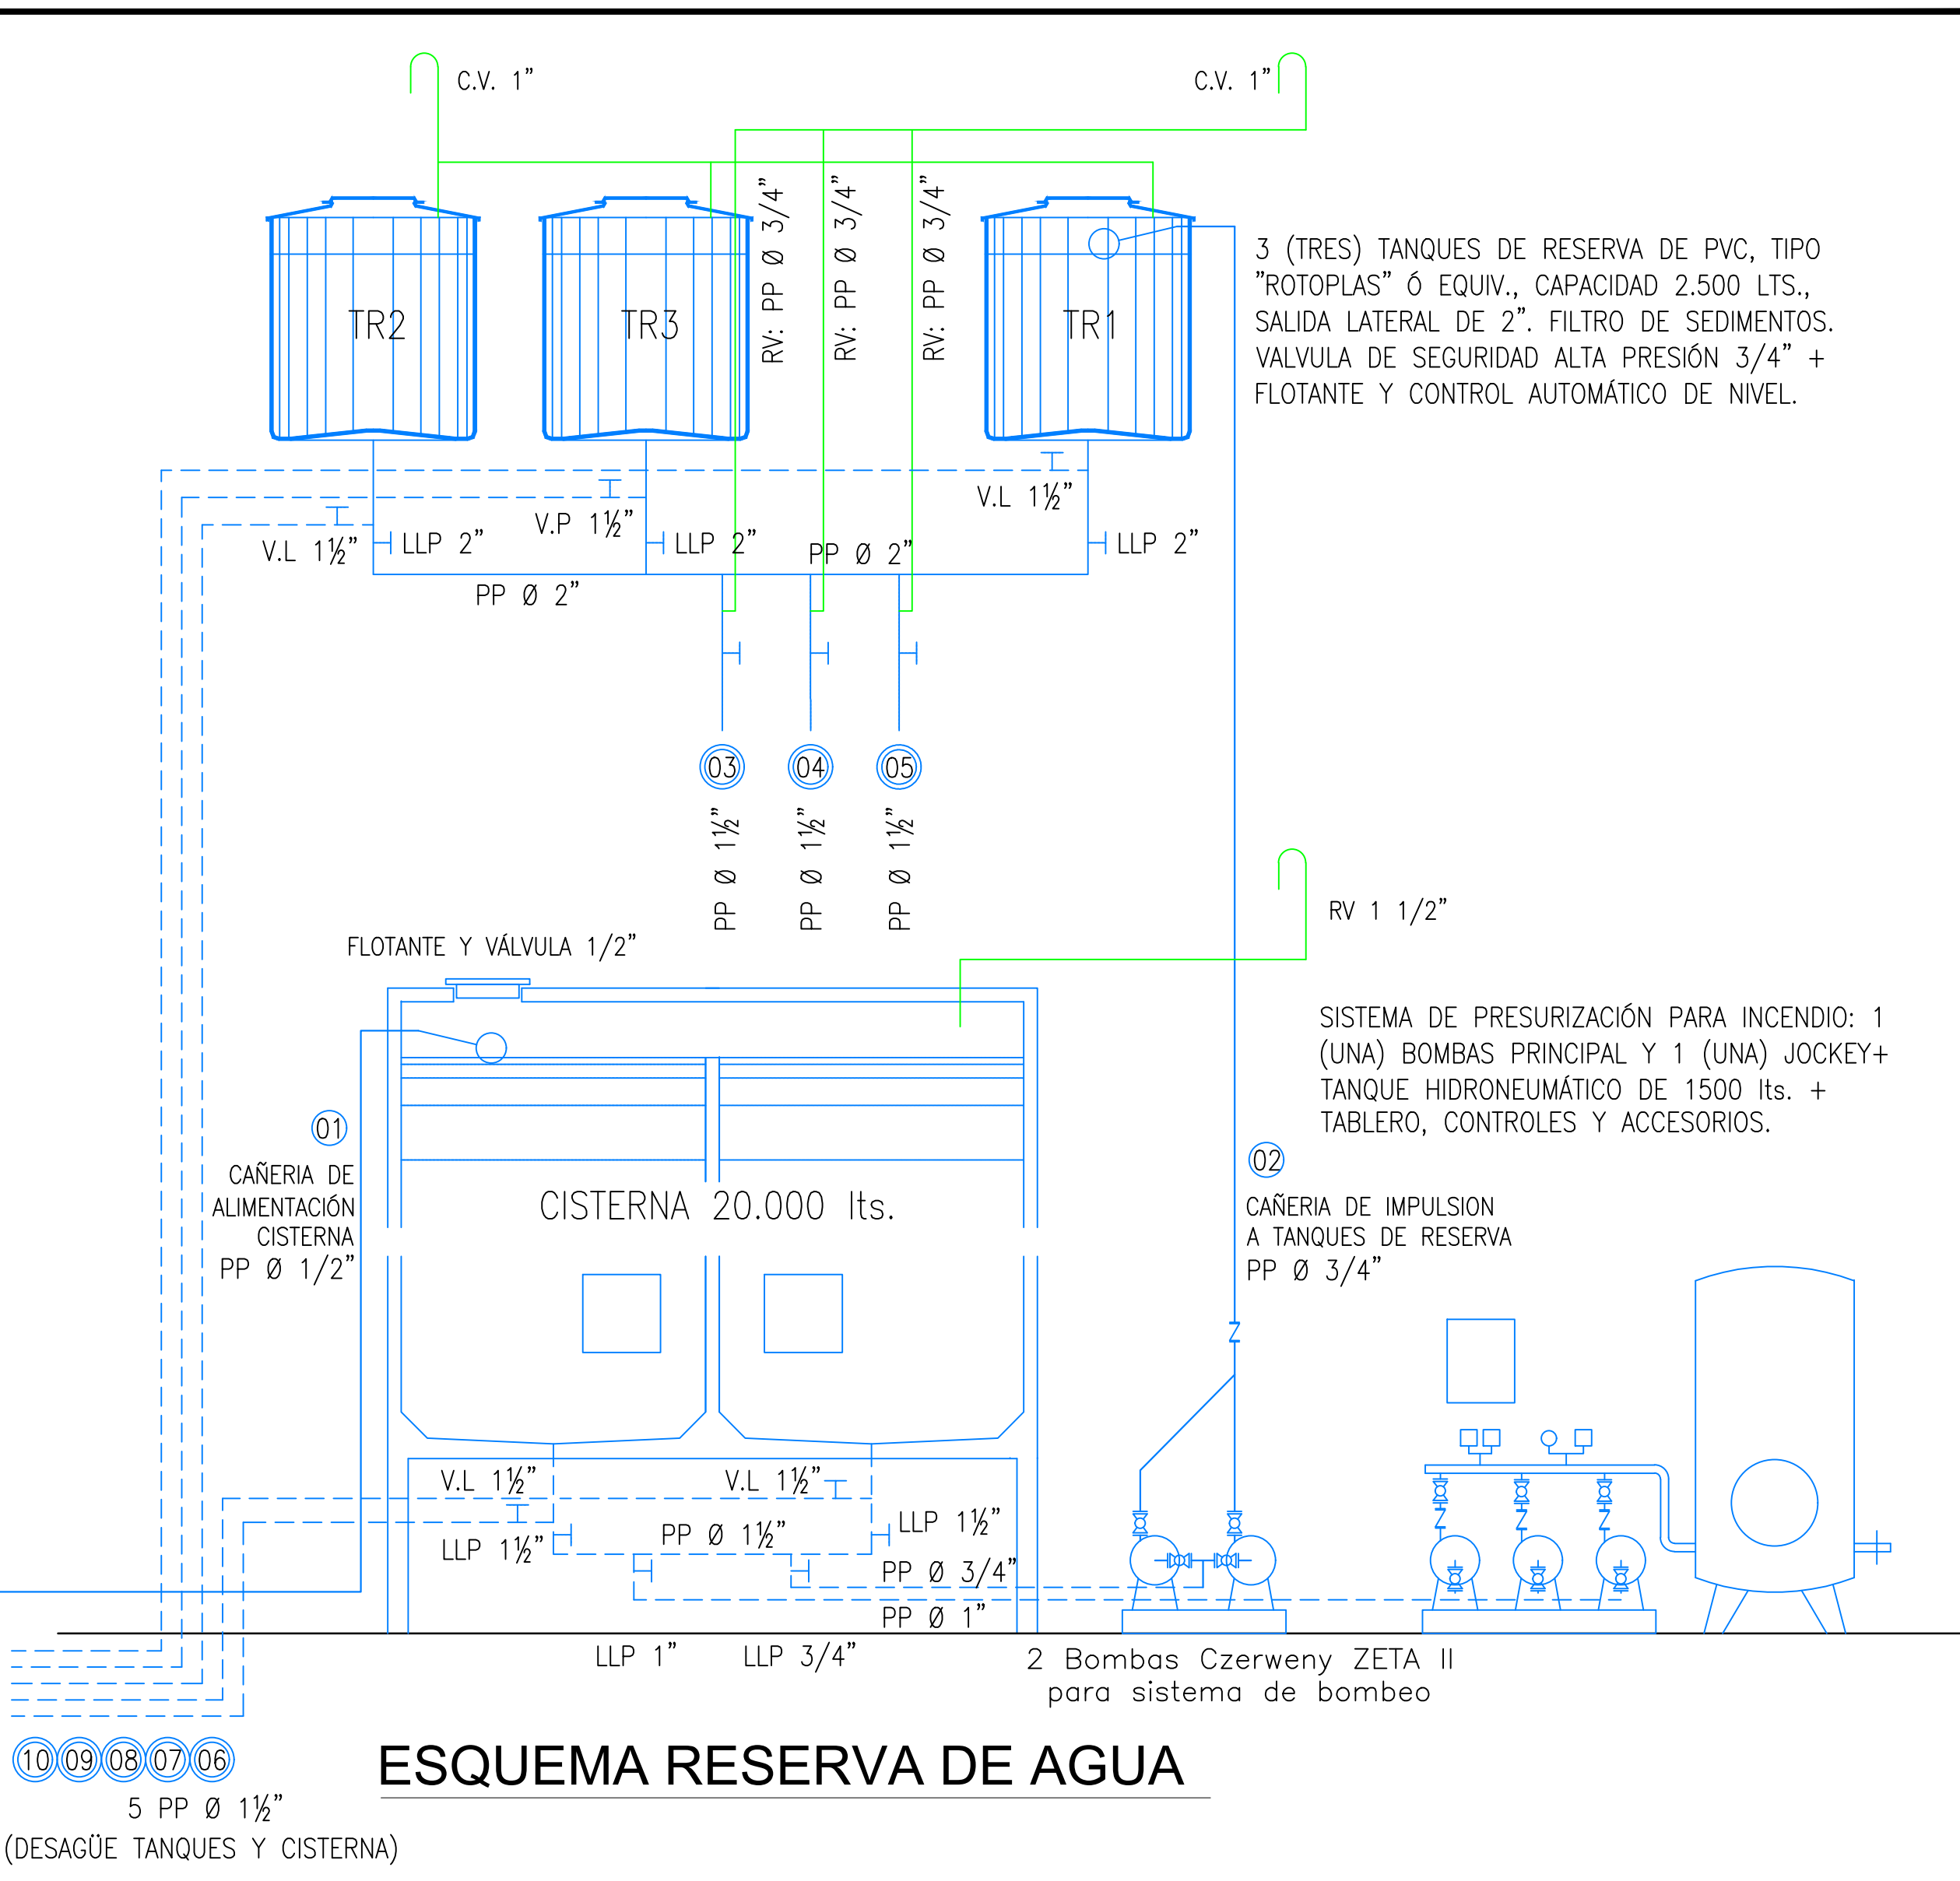

REFERENCIAS

- 01 MONTANTE ALIMENTACION TANQUE CISTERNA 1/2"
- 02 IMPULSION A TANQUES DE RESERVA 3/4" 2 Bombas Czerweny ZETA II para sistema de bombeo
- 03 ALIMENTACION TERMOTANQUE 1 1/2"
- 04 DISTRIBUCION AGUA FRIA 1 1/2"
- 05 DISTRIBUCION AGUA FRIA DESCARGA DE INODOROS Y MINGITORIOS 1 1/2"
- 06 VALVULA DE LIMPIEZA 1 1/2"
- 07 VALVULA DE LIMPIEZA 1 1/2"
- 08 09 10 BAJADA DE LIMPIEZA 1 1/2"
- 11 CAÑERIA DISTRIBUCION INCENDIO
- BAJADAS Y DISTRIBUCION DESDE TANQUES POLIPROPILENO TERMOFUSIONADO
- CAÑERIA DISTRIBUCION AGUA CALIENTE POLIPROPILENO TERMOFUSIONADO
- LIP LLAVE DE PASO
- VI VALVULA DE INODORO
- CAÑERIA DE DESAGÜE CLOACAL, SISTEMA PRIMARIO PVC 3,2
- CAÑERIA DE DESAGÜE CLOACAL, SISTEMA SECUNDARIO PVC 3,2
- PPA PILETA DE PATIO ABIERTA
- BA BOCA DE ACCESO
- CI CAMARA DE INSPECCION H\* PREMOLDEADO
- CAÑERIA DE VENTILACION INSTALACION DE DESAGÜE CLOACAL PVC 3,2

NOTA: EL CONTRATISTA VERIFICARA LAS MEDIDAS Y CANTIDADES EN OBRA		
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA ENERGIA Y PLANIFICACION SUBSECRETARIA DE PLANIFICACION  Derección General de Planificación Estudios y Proyectos de Infraestructura	OBRA	AMPLIACIÓN ESCUELA N° 88
	UBICACION	JOSE DE SAN MARTÍN
	PLANO	INSTALACION SANITARIA
	PROYECTO Y DOCUMENTACION TECNICA	COMIEZ Nolas
Estructura	ESTRUCTURA	SOBARZO Cristian
	DIRECTOR GENERAL	
		05
Gobierno del Chubut		Chubut